

2023年06月

**CONWIN**  
丛文安全



# 警云无线网络通信模块 (支持升降柱功能)

—— CN1321 ——

## 安装使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司  
Shenzhen CONWIN Security Elec. Co.Ltd.

## • 版权说明

本手册版权归深圳市丛文安全电子有限公司所有。

深圳市丛文安全电子有限公司保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外，未经事先许可，任何人不得复制、改编或翻译。

## • 保证说明










本手册所含之内容如有改变，恕不另行通知。






深圳市丛文安全电子有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任，对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。

## • 商标说明

丛文®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。CONWIN®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。

## 目录

 特别说明 .....	4
 产品说明 .....	5
 使用步骤 .....	5
一、安装前的准备 .....	5
二、如何对模块配置与联网? .....	5
 键盘口接不同主机安装要点 .....	8
1、丛文网络报警主机 .....	8
2、科隆 CP428/CP816 主机 .....	8
3、博世 CMS6/8/40 主机 .....	9
4、DSC 主机 .....	11
5、CK 主机 .....	11
6、枫叶 SP 系列主机 .....	12
7、霍尼 Vista 主机 .....	12
8、枫叶 7x8+ 主机 .....	15
9、Omini 主机 .....	16
10、博世 IP7400/DS7400 主机 .....	16
11、博世 CC408 主机 .....	18
12、EL-ST2008 主机 .....	18
13、XR-303B 主机 .....	19
14、Risco-LightSYS 主机(主机系统版本 V3.14@2015-03-25 及以上) .....	19
15、Inanter-NT3 主机 .....	20
16、Inanter-AW-BM1600-8A 主机 .....	20
17、升降柱 .....	21
 单用电话口的使用方法 .....	21
 三个防区独立使用 .....	22
 数码管显示 .....	22
 工作状态指示灯 .....	24
 模块参数描述 .....	24
1、中心参数 .....	24
2、模块参数 .....	25
3、总线设备 .....	27

 性能指标 .....	28
 附录 1: 结构描述 .....	29
 附录 2: 密码长度、主机布撤防密码和 ID 卡 .....	29
 附录 3: 模块自身报告 CID 说明 .....	30
 附录 4: 哪些参数修改后模块必须重启生效 .....	31

## 特别说明

不同固件版本功能会有所差异，使用方法基本一致，需要了解更多详情，请与供应商联系

本文档中涉及的键盘读卡器 CN0050/CN0052 同时支持键盘、读卡功能，键盘 CN0051/CN0053 不支持读卡功能。键盘读卡器和键盘都描述为键盘，CN0050/CN0051 为 LED 键盘，CN0052/CN0053 为图标键盘，CN0054 为读卡器。

## 产品说明

- 支持从主机键盘口、电话口 (CID 格式) 或升降柱采集数据, 采集到的事件都会以 GPRS、4G/3G 无线网络的方式报告到中心;
- 支持同时报告到 4 个中心, 每个中心有独立网络参数;
- 支持科隆 CP428/816、博世 CMS 系列/CC408/IP7400/DS7400、DSC、CK23x、枫叶 SP 系列/728+、霍尼 Vista、Omini、EL-ST2008、希锐 XR-303B、Risco-LightSYS 主机、丛文主机反控;
- 1 个 RS485 接口, 最多支持 8 个丛文总线设备, 包括键盘 (读卡器)、无线接收模块、网络模块等;
- 支持 3 个 24 小时防区独立使用;
- 注意: 不要将主机 220VAC 电源线和连接模块的信号线捆绑一起, 以免雷击损坏模块。

## 使用步骤

### 一、安装前的准备

- 中心至少需要 1 个固定 IP, 路由器做好端口映射, 如端口 7101;
- 中心网络报警接收软件, 启用“丛文网络报警”, 或接入到网络接收机 CN8010;
- 正确连线, 用螺丝刀慢慢按下如图中右边黄色塑料柱, 卡套会自动弹出, 插入支持 GPRS、4G/3G、CDMA 无线网络功能的手机卡 (根据型号选择);
- 配置电脑安装 USB 驱动 (克隆版操作系统可能安装不成功)。



### 二、如何对模块配置与联网?

**特别注意:** 模块参数被修改保存成功后, 将发送“主机编程被改动”事件, 同时所有未发送事件不再发送。部分参数 (参见附录 6 之说明) 修改必须重启模块才生效

## ➤ 通过手机 OTG 配置程序来配置参数

- 1、目前仅支持安卓手机版本，**确认手机支持 OTG 功能，并准备好 OTG 转换接头**；
- 2、通过扫描二维码的方式下载安装 OTG 配置程序(比如 QQ 扫一扫、UC 浏览器工具等)。如有更新程序，在运行 OTG 配置程序时会自动提示是否更新；
- 3、通过 OTG 数据线连接手机，OTG 配置程序会自动识别并连接模块；
- 4、输入安装员密码（出厂默认为 5555）；
- 5、选择相应设置项，点击【**读取**】，界面显示当前的参数、状态。根据需要修改中心 IP、端口、用户编号及其他相关参数。设置完成后，点击【**写入**】，可以再次点击【**读取**】的方式确认参数是否保存成功；
- 6、**参数模版**



将模块参数保存为参数模版，模版允许编辑，并可以写入到其它模块中。

- 参数设置完成后，进入参数模版菜单，点击【**保存设备参数为新模版**】按钮，输入新模版名称后点击【**确定**】按钮保存。如果设置参数与之前的模版一样，则会提示重复无需保存；
- 选择并点击已经保存的模版，可以将模版参数写入模块中；
- 向左滑动已经保存的模版，可以分享、编辑、重命名、删除该模版。

### 如何编辑参数模版？

- 1) 选择需要编辑的参数模版，向左滑动点击【**编辑**】按钮；
- 2) 修改完成所有参数后，点击保存【**当前模版**】或【**保存为新模版**】；
- 3) 如果修改后的参数与保存前的参数模版一样，则会提示模版未修改无需保存。

如何将参数模版导入到参数模版菜单中？

- a) 将参数模版拷贝到手机上，然后点击该参数模版。如果成功，则参数模版会自动导入到参数模版菜单中；
- b) 将分享的参数模版（以 QQ 接收文件为例）导入到 OTG 配置程序的参数模版菜单中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile\_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的参数模版，点击后自动导入。

## 7、固件升级

- 在固件升级列表中，选择并点击需要的升级固件。  
注意：如果选择的升级固件和当前连接的设备型号不匹配，则无法升级；
- 在弹出的提示窗口中，点击确认后开始固件升级。固件升级完成后，模块会自动重启；

- 向左滑动列表中的升级固件，可以分享、重命名、删除该升级固件。

如何将升级固件导入到固件升级列表中？

- ① 将升级固件拷贝到手机上，然后点击该升级固件。如果成功，则升级固件会自动导入到固件升级列表中；
- ② 将分享的升级固件（以 QQ 接收文件为例）导入到 OTG 配置程序的固件升级列表中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的...\tencent\QQfile\_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的升级固件，点击后自动导入。

**注意：导入固件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功**

## 8、事件记录

模块可以保存多达 1500 条发送到中心的事件记录。事件记录存储在非易失性的存储器中，即使完全断电，该存储器也能长期保留所有数据。

- 刷新：点击“刷新”按钮，可以随时读取、更新和查看事件记录；
- 保存：点击“保存”按钮，可将事件记录以 .txt 的文本文件保存；
- 打开：打开：选择并点击已经保存的事件记录文件，可以再次查看。向左滑动已经保存的事件记录文件，可分享、重命名、删除该文件。

## ➤ 模块与中心联网

- 1、拨码开关设置：拨码开关：拨向“ON”描述为 ON，反之为 OFF；  
拨码开关 4：ON=允许中心、APP 反控，OFF=不允许反控；



**注意：上电 10 秒内，开关 4 由 OFF 转为 ON，则恢复出厂值**

- 2、参数配置完成并保存好参数后，断电重启模块（或 30 秒后自动重启）；
- 3、与任意中心连接成功后，左数第 3 个点灭（已设置的中心都连接故障时该点闪烁）：
  - 中心 1 连接故障时，左数第 3 位数码管上横线亮（参见“数码管显示”部分描述）；
  - 中心 2 连接故障时，左数第 3 位数码管中横线亮（参见“数码管显示”部分描述）；
- 4、左数第 3 位数码管显示的数值表示 GPRS、4G/3G、CDMA 网络连接过程（参见“数码管显示”部分描述）；
- 5、跟随主机用户编号的首次安装时，由于模块没有用户编号，需成功报告第 1 条事件后，左数第 3 个点才会灭。

## 键盘口接不同主机安装要点

### 1、丛文网络报警主机

正确拨码后第 4 位数码管显示为 7

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
丛文主机	12V+	12V-	485A	485B	不用	不用

拨码开关	1	2	3	4
	ON	ON	OFF	可选

主机相关参数	
扩展通信模块对应的网络模块总线地址	默认为空。 <b>必须填入</b> 网络模块的键盘总线地址。 最多允许同时启用 4 个网络模块

网络模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
键盘总线地址	默认为 7。仅与其他模块（包括键盘）地址冲突时才修改

### 2、科隆 CP428/CP816 主机

主机只需编程用户编号；正确拨码后第 4 位数码管显示为 1

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
科隆主机	Pos	Neg	Clk	Dat	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	OFF	可选

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
主机电话口同时报告	<b>默认勾选</b> ：与电话同时报告 不勾选：网络主、电话备用
键盘总线地址	默认为 7。仅与其他模块（包括键盘）地址冲突时才修改

支持控制科隆主机 CP428/CP816 的**输出 1-4**。主机相关编程：

地址 P83ExE 需要控制的输出 1-4 必须打开，其中 x 就是模块参数中设置的键盘总线地址(默认为 7)；地址 P34E1-4E 需要控制的输出 1-4 必须打开选项 7



### 3、博世 CMS6/8/40 主机

#### 3.1、模式 1：接收和反控都由键盘口完成

主机编程可实现与电话线的主、备报告，正确拨码后第 4 位数码管显示为 2

**注意：**CMS40 主机支持双网络模块接入，分别为 1 号、2 号网络模块

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
博世主机	R	B	G	Y	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	ON	可选

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“始终跟随主机用户编号” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
键盘总线地址	仅 CMS6/8，参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控。
CMS40 2 号网络模块	仅 CMS40 主机有效 默认不勾选作为 1 号网络模块使用，勾选作为 2 号网络模块使用。
作为 CMS40 主键盘	默认不勾选作为分区键盘，勾选作为主键盘。 作为主键盘，在多分区反控操作时，允许许多分区布撤防，不允许防区旁路。只检测分区 1 布撤防状态，不检测防区和故障状态。 注意：必须和主机编程设置一致，否则将导致未知错误！

连接 CMS6/8 主机或者作为 CMS40 主机 1 号网络模块使用时，主机相关编程：

编程地址	编程项说明	备注
000-016	固定编程为：19216800118007700 (不一致时会重复同一条报告)	编程为接收机 1： IP 地址：192168001180，端口：07700
017-022	用户编号	
023	编程为 3	启用网络报警通讯协议
025	编程为 1	网络等待时间改为 15 秒
0516	仅 CMS40 需要反控 时	不分区分区：必须编程为 1
		主机分区：编程为 0， 可控制多分区(主机版本需 2.30 及以上)
		检测主机布撤防、防区(1-16)、故障状态 只检测分区 1 布撤防状态 不检测防区和故障状态 允许多分区布撤防，不允许防区旁路
<b>特别注意：</b> 网络模块默认使用了 CMS 主机的 2 号键盘地址，主机不能再使用 2 号地址的键盘		

**作为 CMS40 主机 2 号网络模块使用时，主机相关编程：**

编程地址	编程项说明		备注
0060-0076	固定编程为：19216800118007700 (不一致时会重复同一条报告)		1 号模块必须编程为接收机 1 或 2， 2 号模块必须编程为接收机 3 或 4： IP 地址：192168001180，端口：07700
0077-0082	用户编号		
0083	编程为 3		启用网络报警通讯协议
0085	编程为 1		网络等待时间改为 15 秒
0120	编程为 1		启用双网络模块
0517	仅 CMS40 需要反控时	不分区：必须编程为 1	检测主机布撤防、防区、故障状态
		主机分区： 编程为 0，可控制多分区 (主机版本需 2.30 及以上)	只检测分区 1 布撤防状态 不检测防区和故障状态 不允许防区旁路
0121-0128 报告选项	编程为 7：向接收机 1(2 备用)和接收机 3(4 备用)发送报告		事件报告根据需要选择
<b>特别注意：</b> 网络模块默认使用了 CMS 主机的 3 号键盘地址，主机不能再使用 3 号地址的键盘			

**3.2、模式 2：键盘口只反控，事件从电话口采集**

仅用于 CMS6/8 主机已经连接其他网络模块时，还需要接入该模块一起使用

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
博世主机	R	B	G	Y	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线的前端，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“始终跟随主机用户编号” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
键盘总线地址	仅 CMS6/8，参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控
G/Y 口 工作模式	选“接 CMS6/8 键盘线只反控”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 0</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 4、DSC 主机

主机不需要特别编程(仅需要反控时，必须打开编程项【015】的选项【4】，默认为打开，启用快速布防属性有效)，注意接线标识，与电话线同时报告。支持 585, 1832, 1864 主机，正确拨码后**第 4 位数码管显示为 3**

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
DSC 主机	AUX+	AUX-	YEL	GRN	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	ON	OFF	可选

网络模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联

## 5、CK 主机

**模块要和主机同时上电，否则主机检测不到模块，不能实现反控。**

仅 CK Super 主机，通讯格式 0A 地址编程为 79xx(模块编程为接收机 1)、系统控制 2F 地址第一位编程为 0，其他 CK 主机不需要编程

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
CK 主机	KEY+	GND	(CLK)	DATA	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	ON	ON	可选

模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
键盘总线地址	默认为 7。仅与其它模块（如 IPM）地址冲突时才修改

5.1、CK Super 模式：仅适用于 CK Super 主机，**按主机 CID 格式上报事件**(包含定期测试报告及防区报警报告)

网络模块相关参数	
主机电话口同时报告	默认勾选。 <b>勾选</b> ：当报警主机编程为同时报告。 <b>不勾选</b> ：当报警主机编程为网络为主、电话备用时(主备报告)
CK Super 模式	<b>必须勾选。第 4 位数码管显示为 L</b>

## 5.2、非 CK Super 模式：适用于所有 CK 主机。

网络模块相关参数	
主机电话口 同时报告	仅适用于 CK Super 主机，默认勾选 > <b>勾选：</b> 网络、电话同时报告 > <b>不勾选：</b> 与报警主机编程为同时报告或主备报告保持一致
CK Super 模式	不能勾选。 <b>第 4 位数码管显示为 4</b>

## 6、枫叶 SP 系列主机

**键盘口只反控，事件从电话口采集。正确拨码后第 4 位数码管显示为 5。**

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
枫叶主机	+	-	YEL	GRN	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

拨码开关	1	2	3	4
	ON	OFF	OFF	可选

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选。</b> 一般选网络优先或电话优先

## 7、霍尼 Vista 主机

### 7.1、模式 1：接收和反控都由键盘口完成

通过主机编程可实现与电话线的主、备报告，正确拨码后**第 4 位数码管显示为 6。**

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
VISTA-10P/20P	5	4	7	6	可选	可选
VISTA-120/128/250	6	7	<b>9</b>	<b>8</b>	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	ON	OFF	ON	可选

网络模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
VISTA 防区数 2 位	仅远程旁路时使用，默认勾选 勾选为 2 位数防区号(如 VISTA-10P/20P) 不勾选为 3 位数防区号(如 VISTA-128BPT/250BPT)

**与 VISTA-10P、VISTA-20P 连接时，主机相关编程**

编程地址	设置	编程地址	设置
*29: 远距离无线输出	1	*43 第一个用户帐号	4 位账号
*48: 通讯格式 (CID)	77	*50 报告拨号延时	0
*54: 动态信号延时	0	*55 动态信号优先	1
*59-76: 报告码	1	*93 报警报告限制	0
VISTA-20P *189: 使能 AUI 2	01	*195: 键盘 7 所属分区	10
VISTA-10P *190: 键盘 2 所属分区	10	*196: 键盘 8 所属分区	20 (如有分区 2)

**与 VISTA-120、250、128BPT、250BPT 连接时，主机相关编程**

(如有其他分区，按照各分区分别设置)

编程地址	设置	编程地址	设置
*29: 快速布防	1	*32: 第一个用户帐号	4 位账号
*39: 安装员密码布/撤防报告	1	*56: 动态信号延时	00
*57: 动态信号优先	1	*58: 报告选项	111111
*79: 1-8 防区类型恢复报告	11111111	*80: 9, 10, 14, 16 防区类型恢复报告	1111
*84: 通讯报告限制	00	*88: 窃盗报告延时	0

输入\*93，进入设备编程菜单 (DEVICE PROG)，分别对设备地址 02、03、22 (分区 1) 配置。

如有其它分区，根据需要分别对设备地址 23 (分区 2)、24 (分区 3)、25 (分区 4)、26 (分区 5)、27 (分区 6)、28 (分区 7)、29 (分区 8) 配置：

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>02</b>	使能 AUI 键盘 (地址为 2)
02 DEVICE TYPE 设备类型	<b>01</b> (ALPHA CONSOLE 键盘)	
02 CONSOLE PART. 设备所属分区	<b>1</b> (分区 1)	

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>03</b>	启用网络模块 (地址为 3)
03 DEVICE TYPE 设备类型	<b>06</b> (远距离无线设备或 TCP-IP 网络模块)	
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>22</b> (分区 1)	允许反控分区 1 (允许反控分区布撤防、防区旁路操作。检测分区布撤防状态、防区状态)
22 DEVICE TYPE 设备类型	<b>01</b> (ALPHA CONSOLE 键盘)	
22 CONSOLE PART. 设备所属分区	<b>1</b> (分区 1)	
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>23-29</b> (如有分区 2-8)	允许反控分区 2-8, 每个键盘地址对应一个分区, 根据需要设置(仅允许反控分区布撤防、防区旁路操作。检测防区状态, 不检测分区布撤防状态)
23-29 DEVICE TYPE 设备类型	<b>01</b> (ALPHA CONSOLE 键盘)	
23-29 CONSOLE PART. 设备所属分区	<b>2-8</b> (分区 2-8)	

**开启需要的报告：**输入\*93，进入报告码设置菜单(REPORT CODE PROG)，将“RSTR, SUPV. CODE”、“SYSTEM GROUP #1”、“SYSTEM GROUP #2”、“SYSTEM GROUP #3”和“SYSTEM GROUP #4”均设置为 01

## 7.2、模式 2：键盘口只反控，事件从电话口采集

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
VISTA-20P	5	4	7	6	电话外线	主机进线
VISTA-120/128/250	6	7	9	8		
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 Vista 键盘线只反控”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 9</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先
VISTA 防区数 2 位	仅远程旁路时使用，默认勾选 勾选为 2 位数防区号(如 VISTA-10P/20P) 不勾选为 3 位数防区号(如 VISTA-128BPT/250BPT)

**与 VISTA-10P、VISTA-20P 连接时，主机相关编程**

编程地址	设置	编程地址	设置
*195: 键盘 7 所属分区	10	*196: 键盘 8 所属分区	20(有分区 2)

**与 VISTA-120、250、128BPT、250BPT 连接时，主机相关编程**

输入\*93, 进入设备编程菜单 (DEVICE PROG), 对设备地址22(分区1)配置。

如有其它分区, 根据需要分别对设备地址23(分区2)、24(分区3)、25(分区4)、26(分区5)、27(分区6)、28(分区7)、29(分区8)配置:

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>22</b> (分区 1)	允许反控分区 1 (仅允许反控分区布撤防, 不允许反控防区旁路)
22 DEVICE TYPE 设备类型	<b>01</b> (ALPHA CONSOLE 键盘)	
22 CONSOLE PART. 设备所属分区	<b>1</b> (分区 1)	
DEVICE ADDRESS 设备地址	<b>23-29</b> (如有分区 2-8)	允许反控分区 2-8, 每个键盘地址对应一个分 区, 根据需要设置 (仅允许反控分区布撤防, 不允许反控防区旁路)
23-29 DEVICE TYPE 设备类型	<b>01</b> (ALPHA CONSOLE 键盘)	
23-29 CONSOLE PART. 设备所属分区	<b>2-8</b> (分区 2-8)	

**8、枫叶 7x8+主机**

**键盘口只反控，事件从电话口采集。**支持 728+, 738+, 748+主机 (仅检测 1-12 防区)

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
728+主机	+	-	YEL	GRN	电话外线	主机进线
注意: 用户电话机要并接到 IN/电话外线之前, 不能接在 OUT 或主机上, 否则会导致电话机无法正常使用。						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意: 首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 Paradox728 键盘线”, 与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 P</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 9、Omini 主机

**键盘口只反控，事件从电话口采集。**主机不需要特别编程。

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
Omini 主机	RED	BLK	GRN	YEL	电话外线	主机进线

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 选“接 Omini-LED 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 8</b></li> <li>➤ 选“接 Omini 液晶键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 U</b></li> </ul> <b>注意：选择项必须和主机所接键盘类型一致</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 10、博世 IP7400/DS7400 主机

正确拨码后**第 4 位数码管显示为 2**

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT	模块使用键盘地址
主机键盘总线	R	B	G	Y	可选	可选	1-10(仅反控)
主机辅助总线(绿色端子)	R	B	G	Y	可选	可选	11-15(接收和反控)

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	ON	可选

网络模块相关参数	
用户编号	<b>DS7400 必须输入用户编号</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联，仅 IP7400 可启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ”
键盘总线地址	默认为 7。 模块接主机键盘总线：使用键盘地址 1-10，仅允许 <b>反控</b> 模块接主机辅助总线(绿色端子)：使用键盘地址 11-15，允许 <b>接收和反控</b>
作为 7400 液晶键盘	<b>默认勾选作为液晶键盘(分区键盘)</b> ，不勾选作为 <b>主键盘</b> 。 作为主键盘，在多分区反控操作时，允许多分区的布撤防、防区旁路操作，只检测主机故障状态，不检测防区未准备状态。
连接 IP7400	<b>默认勾选</b> ：作为连接 IP7400 的模块使用 <b>不勾选</b> ：作为连接 DS7400 的模块使用



### 10.1、接 IP7400 主机相关编程

编程地址	编程项说明	备注
3131-3138	按照模块中设置的键盘总线地址(默认为7),选择相应的编程地址进行编程,键盘地址1-10仅支持反控。 不分区,必须编程为1,作为液晶键盘分区,必须编程为3,作为主键盘	<b>主机分区时,必须将模块使用的键盘设置成主键盘。</b> 比如3132编程为10,使用3号液晶键盘;3136编程为30,使用11号主键盘
<b>接收和反控都由键盘口完成,还需要进行以下编程:</b>		
4019	编程为10	
4020	编程为41	
3031	编程为10	10=局域网 11=广域网
3025	编程为30	30=只使用IP
3027	编程为0041	
3029	编程为0009	
3033	固定编程为:*20*0801*14 <b>不一致时会重复同一条报告</b>	中心IP192168001180 主机键盘显示C0A801B4
3429	编程为4位用户编号	分区时可设置各分区编号
3331	编程为1*5(报告跟随用户编号)	布撤防报告
3332		其他事件参考编程地址3207-3419

### 10.2、接 DS7400 主机相关编程

编程地址	编程项说明	备注
3131-3138	按照模块中设置的键盘总线地址(默认为7),选择相应的编程地址进行编程,键盘地址1-10仅支持反控。 不分区,必须编程为1,作为液晶键盘分区,必须编程为3,作为主键盘	<b>主机分区时,必须将模块使用的键盘设置成主键盘。</b> 比如3132编程为10,使用3号液晶键盘;3136编程为30,使用11号主键盘
<b>接收和反控都由键盘口完成,还需要进行以下编程:</b>		
4019	编程为17	
4020	编程为20	
3429	编程为4位用户编号	分区时可设置各分区编号
3331	编程为1*5(报告跟随用户编号)	布撤防报告
3332		其他事件参考编程地址3207-3419

## 11、博世 CC408 主机

**键盘口只反控，事件从电话口采集。**主机不需要特别编程。

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
CC408 主机	CP+	CP-	CLK	DATA	电话外线	主机进线

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 CC408 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 h</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 12、EL-ST2008 主机

**键盘口只反控，事件从电话口采集。**主机系统设置 01 地址编程为 20111

(启用 2 个键盘，模块使用 2 号键盘地址)或编程为 30111(启用 3 个键盘，模块使用 2 或 3 号键盘地址)。模块默认使用了主机的 2 号键盘地址

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
ST2008 主机	AUX+	AUX-	K2	K1	电话外线	主机进线

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 EL-ST2008 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 n</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先
键盘总线地址	参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控

## 13、XR-303B 主机

**键盘口只反控，事件从电话口采集。**主机不需要特别编程。

建议：如需要反控，主机键盘编号最好设置为 2-8 号，不使用 1 号键盘

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
XR-303B 主机	+12V	GND	G	Y	电话外线	主机进线

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 XR-303B 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 <b>第 4 位数码管显示为 H</b>
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选。</b> 一般选网络优先或电话优先
键盘总线地址	参数为 7 时，采用 7 号键盘对主机反控，腾出 8 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 7 时，采用 8 号键盘对主机反控

## 14、Risco-LightSYS 主机(主机系统版本 V3.14@2015-03-25 及以上)

需要配合丛文 RS-232 串口转换模块 CN0021 使用。将从文 RS232 串口转换模块专用排线(三线：红、黑、黄)插入主机的 RS-232 接口，其他接线如下表：

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
Risco-LightSYS 主机	AUX				可选	可选
丛文 RS-232 串口模块	红	黑	绿	黄		

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。

模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 口 工作模式	选“接 Risco-LightSYS RS232 接口”，与拨码开关 1、2、3 设置无关
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选。</b> 一般选网络优先或电话优先

## 15、Inanter-NT3 主机

### 键盘口只反控，事件从电话口采集

- 模块反控占用主机 11-14 键盘地址，主机键盘不能再用 11-14 键盘地址，否则将导致键盘地址冲突而不能正常操作：采用 11 号键盘控制分区 1，12 号键盘控制分区 2，13 号键盘控制分区 3，14 号键盘控制分区 4
- 主机编程项【75】设定键盘所属子系统，必须按照以下参数编程：11 键盘编程为 1000，12 键盘编程为 0100，13 键盘编程为 0010，14 键盘编程为 0001

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
Inanter-NT3 主机	DC OUT+	DC OUT-	DT	DR	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 口 工作模式	选“接 Inanter-NT3 键盘口”，与拨码开关 1、2、3 设置无关
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 16、Inanter-AW-BM1600-8A 主机

### 键盘口只反控，事件从电话口采集。主机不需要特别编程。

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
AW-BM1600-8A 主机	DC OUT+	DC OUT-	DT	DR	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 Inanter-BM1600 键盘口”，与拨码开关 1、2、3 设置无关
电话口 工作模式	默认网络优先。网络优先、电话优先、同时报告、仅监听等 <b>多种模式可选</b> 。一般选网络优先或电话优先

## 17、升降柱

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
Pilot 升降柱	+	-	485 A	485 B	-	-
弗维机电升降柱	+	-	485 A	485 B	-	-
GB 开关量升降柱	+	-	信号线	-	-	-

网络模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	与拨码开关 1、2、3 设置无关 > 选“接 Pilot 升降柱” > 选“接 GB 开关量升降柱” > 选“接弗维机电升降柱”
升降柱事件 CID	自定义升降柱布撤防事件的 CID 代码，默认为 435
升降柱撤防后未布防报警时间段	允许设置 3 组时间段，分别默认为 10、20、30 分钟。在设置的时间之后，如果撤防后未布防，则报告事件（默认事件 CID 代码为 696）

## 单用电话口的使用方法

与拨码开关设置无关，**兼容不支持从键盘口获取数据的报警主机**，使用 CID 格式采集数据

网络模块	R	B	G	Y	IN	OUT
主机	12V+	12V-	可选		电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用						

网络模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ <b>始终跟随主机用户编号</b> ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 口工作模式	<b>必须选择“对 B 作防区”</b> 。如防区不用，建议 G/Y 口防区模式选择【常开】，且 G 和 Y 端子悬空不接
电话口工作模式	> <b>默认：网络优先</b> > <b>电话优先、同时报告</b> ：如果启用了“重拨强制抢线”功能（参见“重拨强制抢线”部分）或主机拨出电话为 335566 时，模块主动抢线并自动切换到网络报告模式。 操作方法：将主机的备用电话设置成“335566”。当主机完成主拨电话次数还不能成功报告时，会拨打“335566”的备用电话，模块识别到拨出号码为“335566”时，强制切换到网络报告模式 > <b>仅网络报警（如果不使用电话外线，建议采用此模式）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果网络连接正常，则直接通过网络发送；</li> <li>● 如果网络连接故障，则一旦网络连接恢复，立即通过网络发送。</li> </ul>

## 三个防区独立使用

与拨码开关设置无关。**注意：3个防区为24小时类型，且防区号固定为801-803**

网络模块	R	B	G	Y	IN	IN
说明	12V+	12V-/防区公共端	防区1	防区2	连R端子	防区3

网络模块相关参数	
用户编号	<b>必须输入用户编号</b>
G/Y口工作模式	<b>必须选“对B作防区”启用防区1和2</b> ，B/G组成防区1、B/Y组成防区2。 防区触发：数码管4上横线亮为防区1触发、中横线亮为防区2触发
电话口工作模式	<b>必须选“外线接口对B作防区”启用防区3</b> ，B和一个外线接口(IN)组成防区3，另外一个外线接口(IN)和端子R必须用导线连接。 <b>注意：G/Y口工作模式必须选择“对B作防区”时，外线接口防区3才有效</b>
对B防区工作模式	默认常闭，可选常闭/常开，勾选常闭 选项G对应防区1，选项Y对应防区2，选项T对应防区3 常闭时：回路闭合防区恢复；开路防区报警 常开时：回路开路防区恢复；闭合防区报警

## 数码管显示

模块启动时，全部LED笔画亮起几秒钟，此时如有笔画未亮起，说明LED有故障，之后滚动显示下列信息：

**设备类型：**如C□1321，**固件版本：**如1.3.0.0，**用户编号：**如6666，**中心IP：**如223.255.9.21，**中心端口：**如7101，**主机类型：**如CROW、BOSCH、DSC、HONEY、paradox、vISTA，**服务器类型：**IPR

### ■ 数码管第1、2位数字：交替显示无线网络信号强度和移动网络类型

信息强度显示：0-31

网络类型显示：92为2G网络、93为3G网络，94为4G网络

### ■ 数码管第3位数字：无线网络连接进度，连接成功后熄灭

用0-9、A-F表示，下面是代码的具体含义：

1. 等待无线网络开机
2. 等待无线网络关闭
3. 建立与无线网络的通信
4. 挂机
5. 等待SIM卡准备就绪（止步于此，请确认是否已插SIM卡）
6. 读取信号强度
7. 检测网络
8. 等待网络注册（止步于此，确认SIM卡是否有效，如欠费）
9. 清理网络连接
- A. 设置网络参数

- B. 设置 APN
- C. 等待 IP 地址
- D. 读取 IP 地址
- E. 请求连接服务器
- F. 等待服务器连接结果

**待机时**，数码管第 3 位显示中心的连接状态，上横线亮为中心 1 连接故障，中横线亮为中心 2 连接故障

■ **数码管第 4 位数字：**交替显示主机类型、电话口工作模式

**1、与拨码开关 1, 2, 3 设置有关，正确拨码后显示：**

- 1=科隆 CP428/CP816 主机
- 2=博世 CMS6/8, CMS40, DS7400/IP7400 主机
- 3=DSC 主机
- 4=CK 主机
- 5=枫叶 SP 主机
- 6=霍尼 VISTA 主机
- 7=丛文主机/485 总线扩展通信模块
- L=CK Super 模式

**2、与拨码开关 1, 2, 3 设置无关：**

- P=G/Y 选项设为“接 728 键盘线”
- 8=G/Y 选项设为“接 Omini-LED 键盘线”
- 9=G/Y 选项设为“接 Vista 键盘线只反控”
- U=G/Y 选项设为“接 Omini 液晶键盘线”
- 0=G/Y 选项设为“接 CMS6/8 键盘线只反控”
- h= G/Y 选项设为“接 CC408 键盘线”
- n=G/Y 选项设为“接 EL-ST2008 键盘线”
- H=G/Y 选项设为“接 XiRei-XR303B 键盘线”
- 空白=G/Y 选项设为“接 Risco-LightSYS RS232 接口”
- 空白=G/Y 选项设为“接 Inanter-NT3 键盘口”
- 空白=G/Y 选项设为“接 Inanter-BM1600 键盘口”
- 空白=G/Y 选项设为“接 Pilot 升降柱”
- 空白=G/Y 选项设为“接 GB 开关量升降柱”
- 空白=G/Y 选项设为“接弗维机电升降柱”

**3、电话口工作模式：**

- A=未使用 b=网络优先 C=电话优先 d=同时报告 E=纯监听
- F=布防断开，电话无效及键盘线网络正常仅接收等其他模式

**4、当“G/Y 口工作模式”选“对 B 作防区”启用 2 个 24 小时防区时，不再显示主机类型，而是用来显示两个防区的状态，上横线亮为防区 1 触发、中横线亮为防区 2 触发，灭为防区正常**

■ **事件报告时**，在 LED 显示屏上将滚动显示报警 CID 码或远程控制指令，示例：8888 18 1401 00 001；远程控制指令，如 open、close、bypa

## 工作状态指示灯

状态	第 1 个点	第 2 个点	第 3 个点	第 4 个点
亮	主机布防	电话外线故障		故障
灭	主机撤防	电话外线正常或 电话口工作模式未使用	任意中心连接正常	没电、故障
慢闪	主机布防延时期间	收到主机中心电话号码	所有中心连接异常	正常运行
快闪	持续闪：与主机连接异常 闪 2 秒：收到主机事件	收到主机电话拨号事件		正常运行

## 模块参数描述

### 1、中心参数

四个中心为同时报告，每个中心有独立的中心参数和事件缓存。


中心 IP 为空时表示不启用该中心。

中心 1、2、3、4： IP 地址 端口 通道数据加密	1、 IP 地址默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不能输入 2、 端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、 通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 4、 IPR 不支持通道数据加密
中心 1、2、3、4 备份 IP 地址 备份端口 备份通道数据加密	1、 备份 IP 地址默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不能输入 2、 备份端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、 备份通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 4、 IPR 不支持备份通道数据加密
1、 双中心不能同时接入同一个 IPR 2、 双中心接入同一个 CN8010，要从不同的端口接入	
中心 1、2、3、4： 用户编号分区 1	1、 默认为空，长度为 1-8 位，支持十六进制 2、 博世、科隆主机：输入用户编号或者勾选[始终跟随主机用户编号] 3、 CK、DSC、Vista 主机： <b>必须输入</b> 用户编号
中心 1、2、3、4： 用户编号分区 2-8	仅分区时，使每个分区（最多 8 个）都有独立的用户编号，编号 1-8 分别对应 1-8 分区。当 2-8 为空时，使用编号 1
跟随主机用户编号	自动跟随主机的用户编号，避免主机用户编号修改后模块的重新编程
副模块	<b>默认不勾选为主模块。</b> 建议将连接主机键盘口的模块设置为主模块 ● <b>IPR 软件：</b> 当两个相同用户编号的模块同时报告到同一个 IPR 软件时，需要设置为一主、一副，不能同时为主，否则无法正常连接； ● <b>CN8010 接警机：</b> 当两个相同用户编号的模块同时报告到同一个 CN8010 接警机时，优先通过主模块反控。



## 2、模块参数

心跳周期	模块向中心报到的时间间隔，以秒为单位，默认 30 秒。有效值为 10-255
报告保留时间	保留未发送事件，10 分钟为单位，默认为 0，无时间限制。有效值 0-255
定期测试报告周期	模块自身的定期测试报告：在设定时间内(小时)发送测试报告。默认为 24 小时，输入有效值范围为 0-240 小时,0 表示不报告定期测试报告 <ul style="list-style-type: none"> <li>● G/Y 口工作模式选择“对 B 作防区”时发送(如防区不使用设为常开)</li> <li>● G/Y 口工作模式选择其他，当模块和主机键盘口连接正常时发送</li> </ul>
自动上报布撤防/防区状态变化	默认不报告，勾选为报告。自动报告主机的布撤防、防区状态，允许中心用户反控时，布撤防、防区状态跟随自动刷新，否则需要手动刷新状态
自动同步备案版本	是否允许自动同步备案版本。出厂默认为允许，进行本地升级固件成功后，会关闭该选项(不允许自动同步备案版本)。
APN 接入点 APN 登录名 APN 密码	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 公共网络可以自动获取，一般使用不需要修改</li> <li>➢ 在专用网络/VPN 时需要输入正确的参数</li> <li>➢ 没有登录名、密码的，保持空</li> </ul>
G/Y 口工作模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 接键盘线 拨码选择主机型号：与拨码开关 1、2、3 配合使用</li> <li>➢ 对 B 作防区 B/G 组成防区 1, B/Y 组成防区 2。回路闭合防区恢复, 开路防区报警</li> <li>➢ 接 Paradox728 键盘线</li> <li>➢ 接 Omini-LED 键盘线</li> <li>➢ 接 Vista 键盘线只反控</li> <li>➢ 接 Omini 液晶键盘线</li> <li>➢ 接 CMS6/8 键盘线只反控</li> <li>➢ 接 CC408 键盘线</li> <li>➢ 接 EL-ST2008 键盘线</li> <li>➢ 接 XR-303B 键盘线</li> <li>➢ 接 Risco-LightSYS RS232 接口</li> <li>➢ 接 Inanter-NT3 键盘口</li> <li>➢ 接 Inanter-BM1600 键盘口</li> <li>➢ 接 Pilot 升降柱</li> <li>➢ 接 GB 开关量升降柱</li> <li>➢ 接弗维机电升降柱</li> </ul>
对 B 防区工作模式	<p>可选常闭/常开，默认为常闭</p> <p>选项 G 对应防区 1，选项 Y 对应防区 2，选项 T 对应防区 3</p> <p>常闭时：回路闭合防区恢复；开路防区报警</p> <p>常开时：回路开路防区恢复；闭合防区报警</p>
电话口工作模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 未使用</li> <li>➢ 网络优先（如果不使用电话外线，建议采用“仅网络报警”模式） <ul style="list-style-type: none"> <li>● 网络连接正常时，仅通过网络报告；</li> <li>● 网络连接故障时，仅通过电话报告。</li> </ul> </li> <li>➢ 电话优先 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电话外线正常时，仅通过电话报告；</li> <li>● 电话外线故障时，仅通过网络报告；</li> <li>● 主机拨出电话为 335566 时，模块将主动抢线并切换到网络报告；</li> <li>● 或者启用“重拨强制抢线”功能(请参考“重拨强制抢线”部分说明)。</li> </ul> </li> <li>➢ 同时报告：通过网络和电话同时报告。主机拨出电话为 335566 时，模块将主动抢线并切换到网络报告。或者启用“重拨强制抢线”功能(请参考“重拨强制抢线”部分说明)</li> <li>➢ 仅监听：仅电话外线正常时，主机通过电话口向其它接收设备报告时采集数据。启用“重拨强制抢线”或主机拨出电话为 335566, 模块不主动抢线</li> </ul>

<p>电话口 工作模式</p>	<p>➤ <b>布防断开，电话无效</b> IN、OUT 不再具有电话功能，只作为继电器输出（2 对常闭触点继电器）。 继电器为常闭触点：布防报告成功后断开，撤防报告成功后恢复。 <u>注意：因为 IN、OUT 端子连着电话功能的电路，不是独立的开关触点，所以当做继电器使用时，一定要注意接线端的极性，接反了会烧坏电路板</u></p>  <p>➤ <b>键盘线网络正常仅接收</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当模块与主机键盘口连接正常，且网络连接也正常时，电话口只接收警情，但不报告；</li> <li>● 当模块与主机键盘口连接故障，或网络连接故障时，<b>电话口不接收警情</b>，直接通过电话报告。</li> </ul> <p>➤ <b>仅网络报警（如果不使用电话外线，建议采用此模式）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果网络连接正常，则直接通过网络发送；</li> <li>● 如果网络连接故障，则一旦网络连接恢复，立即通过网络发送。</li> </ul> <p>➤ <b>外线接口对 B 作防区</b> 当 G/Y 口工作模式选择“对 B 作防区”时，B 和一个外线接口 (IN) 组成防区 3，另外一个外线接口 (IN) 和端子 R 必须用导线连接</p> <p>➤ <b>网络优先，部分断网监听</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有中心连接都正常时，仅通过网络报告；</li> <li>● 当任意中心连接故障时，仅通过电话报告。</li> </ul> <p>➤ <b>键盘线故障时报告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当模块与主机键盘口连接正常时，电话口只接收警情但不报告；</li> <li>● 当模块与主机键盘口连接故障时，电话口接收警情并报告。</li> </ul>
<p>区分电话口与 键盘口警情</p>	<p>支持从主机键盘口、电话口同时上报中心，为了区分电话口与键盘口警情，将键盘口警情中分区分号+10。 比如：主机分区 01，键盘口警情中分区分号显示为 11，电话口警情中分区分号显示为 01；主机分区 02，键盘口警情中分区分号显示为 12；…… <b>默认勾选：</b>键盘口警情中分区分号为主机分区号+10 <b>不勾选：</b>键盘口和电话口警情中分区分号都为主机分区号</p>
<p><b>重拨强制抢线：</b> 检测周期(分钟) 重拨次数 中心电话号码 1 中心电话号码 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主机拨打设置的某个“中心电话号码”，在设定的“检测周期”时间内，拨号次数达到设定的“重拨次数”，模块将主动抢线并切换到网络报告；</li> <li>● 如果“重拨次数”设置为 0 或 1 时，模块将主动抢线并切换到网络报告；</li> <li>● 主机的中心电话号码必须与此处设置的中心电话号码相同才启用该功能；</li> <li>● 两个中心电话号码都不设置（为空），视为不启用该功能。</li> </ul> <p><b>注意：“335566”号码不支持“重拨强制抢线”功能</b></p>
<p>报告键盘口 连接故障</p>	<p><b>默认不勾选：</b>不向中心发送警情。模块与主机键盘口从连接到断开，10 秒后模块重启，此后一直未与主机连接，则每 4 小时模块重启一次。如果选项打开，则模块主动向中心发送一条“主机与网络模块连接断”的警情</p>
<p>键盘总线地址</p>	<p><b>仅丛文主机、CK 主机、科隆主机、博世 CMS6/8/IP7400/DS7400 主机、ST2008 主机、XR-303B 主机有效。</b>默认为 7；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 丛文主机、CK、科隆主机：根据需要调整，避免和其它设备冲突</li> <li>➤ IP7400/DS7400 主机：键盘地址 1-10 仅允许反控，键盘地址 11-15 允许接收和反控</li> <li>➤ CMS6/8、ST2008：参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控</li> <li>➤ XR-303B：参数为 7 时，采用 7 号键盘对主机反控，腾出 8 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 7 时，采用 8 号键盘对主机反控</li> </ul>


主机电话口同时报告	<b>仅科隆主机、CK 的 Super 主机有效</b> <b>默认勾选：</b> 网络、电话同时报告 <b>不勾选：</b> 网络优先，电话备用。Super 主机 0A 地址通讯格式要编成 79xx；科隆主机不需要编程
VISTA 防区数 2 位	VISTA 系列主机远程旁路时使用 <b>默认勾选：</b> 为 2 位数防区，如 VISTA-10P/20P <b>不勾选：</b> 为 3 位数防区，如 VISTA-128BPT/250BPT
作为 CMS40 2 号网络模块	仅 CMS40，勾选时模块作为 CMS40 主机的 2 号网络模块使用，不勾选作为 1 号网络模块使用。默认为 1 号网络模块
作为 CMS40 主键盘	<b>默认不勾选作为分区键盘，勾选作为主键盘。</b> 作为主键盘，在多分区反控操作时，允许多分区布撤防，不允许防区旁路。只检测分区 1 布撤防状态，不检测防区和故障状态。
作为 7400 液晶键盘	<b>默认勾选作为液晶键盘(分区键盘)，不勾选作为主键盘。</b> 作为主键盘，在多分区反控操作时，允许多分区的布撤防、防区旁路操作。只能查看分区 1 的布撤防状态。检测主机故障状态，不检测防区未准备状态。
连接 IP7400	<b>默认勾选：</b> 作为连接 IP7400 的模块使用 <b>不勾选：</b> 作为连接 DS7400 的模块使用
CK Super 模式	<b>默认不勾选，勾选</b> 作为连接 CK Super 主机的模块使用
移动网络类型	默认为“自动选择” <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动选择：自动选择网络类型</li> <li>● 仅 2G：仅支持 2G 网络</li> <li>● 仅 4G：仅支持 4G 网络</li> <li>● 2G 或 3G：支持 2G 或 3G 网络</li> </ul>

### 3、总线设备

485 总线最多支持 8 个丛文总线设备（包含键盘、键盘读卡器、读卡器、无线接收模块、网络模块等）。每个连接的总线设备都必须有唯一的总线地址（键盘、键盘读卡器、读卡器的有效地址为 01-05，无线接收模块、网络模块的有效地址为 01-08），否则将导致总线设备无法正常使用。

**注意：485 总线最多支持 5 个键盘(读卡器)，最多允许同时启用 4 个扩展通信模块**

总线设备(485 总线)	
地址：1-8	显示已连接的总线设备，否则空白
监控在线状态	默认：关闭，不检测总线设备。 <b>不连接任何总线设备时必须关闭。</b> 选项开启：系统将检测所连接的总线设备，如果检测到所有连接的总线设备都丢失时，向中心报告“总线监控故障”（CID 代码 382）；任意总线设备连接成功后，发送总线监控故障恢复报告 <b>警告：如果连接了总线设备，则必须勾选此选项，否则将导致未知错误！</b>
<b>扩展通信模块对应的网络模块总线地址</b>	
扩展通信模块 1	默认为空，表示不启用扩展通信模块。 启用：输入对应网络模块的键盘总线地址
扩展通信模块 2	
扩展通信模块 3	
扩展通信模块 4	
故障报告(未定义)	默认：关闭。勾选为报告中心，当检测到总线设备故障时，向中心报告“扩充器故障”（CID 代码 333）

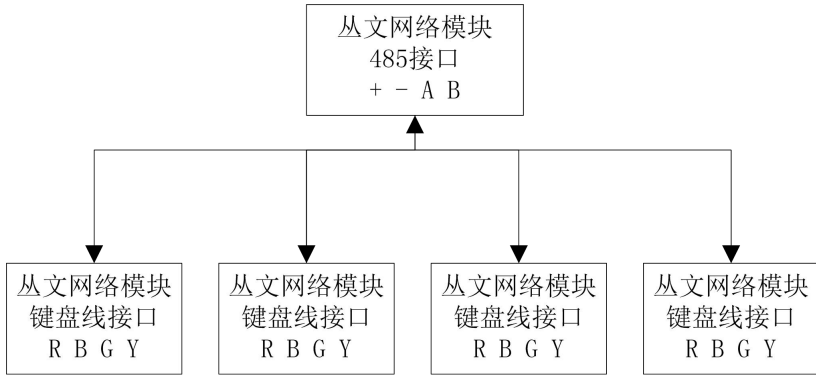

485 总线扩展通信模块结构示意图

网络模块	R	B	485A	485B
扩展通信模块	R	B	G	Y

扩展通信模块拨码开关	1	2	3	4
	ON	ON	OFF	ON=允许反控

扩展通信模块(网络模块)相关参数	
用户编号	<b>必须输入</b> ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号
键盘总线地址	默认为7。仅与其他模块（包括键盘）地址冲突时才修改

## 性能指标

- ✓ 额定电压：9 - 14VDC，50Hz
- ✓ 工作电流：90mA
- ✓ 工作环境：室内
- ✓ 工作温度：-10℃~50℃
- ✓ 外壳尺寸：105mm \* 130mm \* 28mm

## 附录 1：结构描述

标识	名称	说明
R	12VDC 正极	电源输入端。接主机的键盘口电源，可提供键盘电源
B	12VDC 负极	
G	键盘数据线	接主机的键盘口信号线
Y	键盘数据线	详见接不同主机的安装要点说明
485 B	RS485 B	接丛文总线设备信号线，最多支持 8 个丛文总线设备。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 连接最多 5 个键盘(读卡器)对主机进行布撤防等反控操作(仅支持键盘口反控的主机)；</li> <li>● 连接无线接收模块，扩展遥控器布撤防功能；</li> <li>● 连接最多 4 个扩展通信模块(丛文网络模块)。</li> </ul>
485 A	RS485 A	
IN	电话进线	接电话外线。注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用
OUT	电话出线	接主机电话进线口

**注意：**485 总线上所有设备的连接距离过长时，建议设备单独供电

## 附录 2：密码长度、主机布撤防密码和 ID 卡

安装员密码	默认为 5555。此密码仅作为编程使用, 不允许布撤防等其他操作	
密码长度	安装员密码长度必须为 4 位或 6 位数字，默认为 4 位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 由 6 位修改为 4 位时，安装员密码恢复为默认密码 5555；</li> <li>● 由 4 位修改为 6 位时，安装员密码恢复为默认密码 555555</li> </ul>	
ID 卡 1-12	默认为空。输入 ID 卡上对应的卡号（一般为数字），ID 卡不允许重复	
	<b>最近卡号：</b> 最后一次刷卡的 ID 卡号	<b>注册最近卡号：</b> 将“最近卡号”添加到未 (OTG 程序通过点击“读取”获得) 使用的 ID 卡中。应用于无法获取 ID 卡号
主机布撤防密码	<b>刷卡布撤防或者自动布撤防时</b> ，发送给主机进行布撤防的密码，该密码必须设置为主机的有效用户密码	
自动布撤防时间段 1-8	设置自动布撤防时间段(仅适用于模块与中心连接的场景, 能与中心同步时间), 共可设置 8 个时间段。默认布撤防时间都为 00:00、星期都不选择(默认为不启用自动布撤防功能) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动布撤防时间：自动布撤防时间为 24 小时制，格式为小时:分钟 (00:00-23:59)。如果设置为无效时间，该功能无效；</li> <li>● 自动布撤防星期：设置一周中需要自动布撤防的星期几。</li> </ul>	
撤防后自动布防间隔	系统(多分区时, 仅分区 1)撤防后, 允许自动布防的间隔时间, 以分钟为单位。默认为 0, 表示撤防后不启用自动布防。 此功能常应用于 ATM 机加钞间等场合, 在进行撤防操作后, 短期内(设定的时间间隔)需要自动布防的情形	

### 附录 3: 模块自身报告 CID 说明

事件描述	CID 码	识别码	备注
主机编程被改动	306	防区: 001-005 001: 键盘 002: 浏览器、CN8010 003: IPR 004: OTG、CIS 005: 跟随主机用户编号	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 模块参数被修改成功后发送报告</li> <li>● 在 10 分钟计时时间内只报告一次, 模块重启后计时器清零, 且所有未发送事件不再发送</li> </ul>
扩充器故障	333	防区: 001-005	键盘、键盘读卡器等故障
电话线 2 故障	352		检测到电话外线连接丢失
总线监控故障	382		检测到所有连接的总线设备都丢失
主机与网络模块连接断	3B3		模块和主机键盘口连接异常
成功出入-用户	422	用户: 009-021	刷卡成功
升降柱布撤防	435		需在中心自定义报告内容
错误密码输入	461		刷卡、进入编程或用户模式时, 操作错误次数超过 5 次, 锁定键盘 3 分钟
自动布防失败	455		自动布防失败
自动布防请求	466		自动布防命令发送成功
自动撤防请求	467		自动撤防命令发送成功
定期测试报告	602	用户: 099	
未及时布防	696		

## 附录 4：哪些参数修改后模块必须重启生效

### 1、模块及主机相关设置

- 键盘总线地址
- G/Y 口工作模式
- 485 总线模式

### 2、中心设置

- 地址（备份地址）
- 端口号（备份端口号）
- 接口（备份接口）
- 通道数据加密（备份通道数据加密）
- 用户编号（分区）

### 3、移动网络设置

- APN 接入点
- APN 登录名
- APN 密码
- 移动网络类型

### 4、网页登录密码

- 当前密码
- 新密码
- 重新输入新密码